

制御機器リプレースのご案内



制御機器の老朽化で不安はございませんか？

装置の検査性能を維持し、
トラブルを未然に防ぎます


日頃は、オムロン製シート検査装置をご愛顧いただき、ありがとうございます。

オムロンでは、「検査装置」を安心してお使いいただくために制御機器のリプレースを推奨しております。

リプレースにより、いざという時の
安心を提供します。

保守終了部材は、いざという時に交換部品の入手も困難で、大きな痛手となる恐れがあります。

そのようなリスクを未然に防止するために、保守終了部材の新しい代替部材へのリプレースをお勧めします。

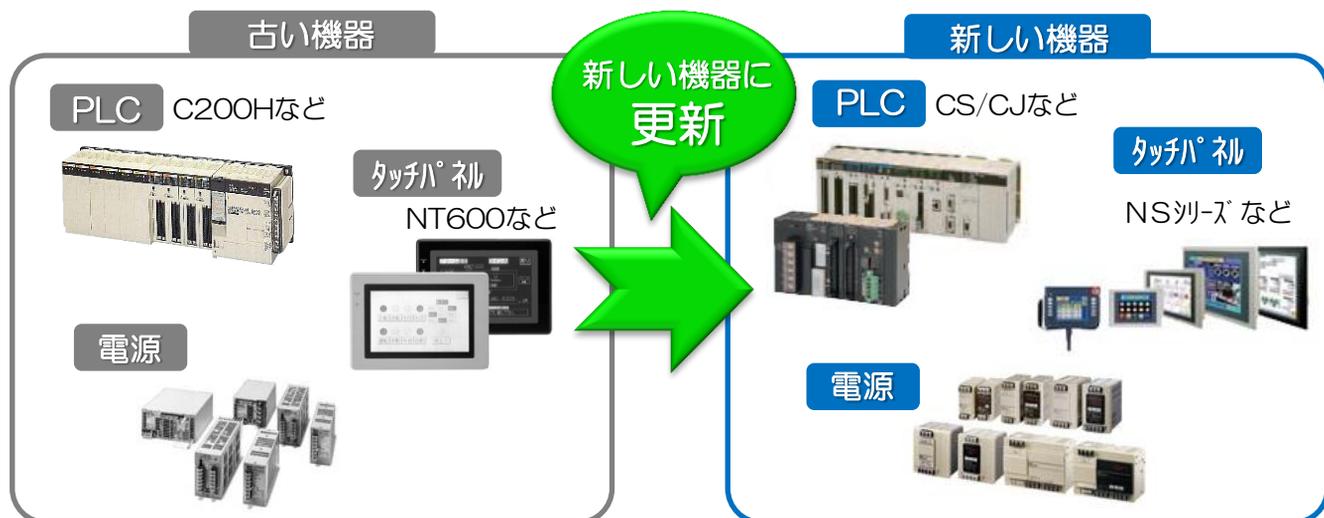

オムロンが安心をお届けします！

リプレースで安心・安定稼働を実現します！

リプレース内容のご紹介

(例) PLCの場合

①現地調査

更新作業の事前確認やプログラムのダウンロード

②設計作業

図面更新、新機種へのプログラム変換

③更新作業

機器設置・配線作業

④調整・動作確認

ご使用形式の生産情報

保守中止とは：生産中止後7年経過した商品。

修理対応、現地出張サービス、電話による技術相談を終了させていただいております。

項目	通称	形式	生産中止	保守中止
PLC	C200H	C200H-CPU	2000年9月	終了済み
	CQM1	CQM1-CPU	2001年3月	終了済み
タッチパネル	NT600	NT620S	2006年9月	終了済み
	NT20	NT20S	2007年9月	終了済み
電源	S82	S82L,F,G,H	2004年	終了済み

→ お問い合わせ
contact

オムロンビジョンサービスセンター

・ダイヤル

055-977-0020

・E-mail

st_support@oss-g.omron.co.jp

お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください