【記入例】新規設置

様式PCS2

（西暦）●●●● 年 ●● 月 ●● 日

発電所の名称	●●●●発電所
管理番号	● ● ● ● ● ●

PCS系列単位の諸元一覧

PCS系列	適用ルール ※1	PCS等変更有無	発電出力[kW]	パネル容量[kW] 変更前	パネル容量[kW] 変更後	PCS容量[kW] 変更前	PCS容量[kW] 変更後	発電所ID必要数（出力制御ユニット数）	出力制御機能付PCS メーカー名・型式（機器構成単位で記入） 装置	メーカー名	型式	備考 ※出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※2 など
1～9	指定	有	5.5	―	7.0	―	5.5	1	PCS	オムロン	KPV-A55-J4	
									出力制御ユニット	オムロン	KP-MU1F-M	
									PCS			
									出力制御ユニット			

※1 出力制御の適用ルールを記入（旧・新・指定ルールのいずれかを記入）してください。（「資料2 再エネ発電設備の出力制御に関するご説明資料」に出力制御ルール区分を記載しております。）

※2 PCS取替等に伴い，出力制御機能以外の仕様変更（契約容量が増加する等，連系協議関連事項に係る変更のみ）がある場合は，
所定の手続き（当社への系統連系に係る申込みおよび国への事業計画認定変更申請）が必要になります。
（連系協議での諸要件を満たさずに連系していることが確認された場合は，保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります。）

PCS系列	設置（切替）前	設置（切替）後
1	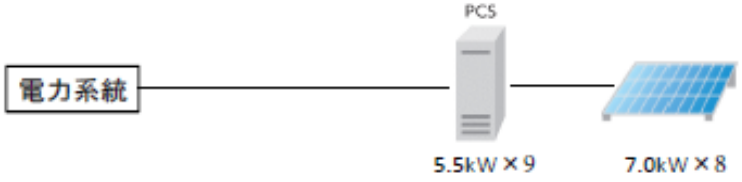	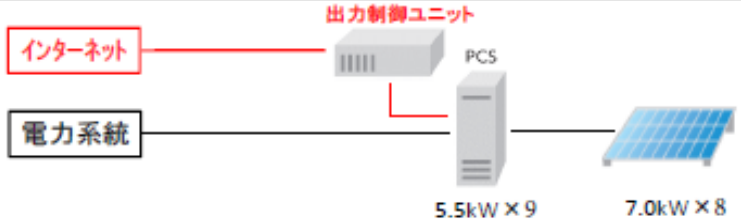
2		

【記入例】パワコン更新、出力制御ユニット追加

様式PCS2

（西暦）●●●● 年 ●● 月 ●● 日

発電所の名称	●●●●発電所
管理番号	● ● ● ● ● ●

PCS系列単位の諸元一覧

PCS系列	適用ルール ※1	PCS等変更有無	発電出力[kW]	パネル容量[kW]		PCS容量[kW]		発電所ID必要数（出力制御ユニット数）	出力制御機能付PCS メーカー名・型式（機器構成単位で記入）			備考 ※出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※2 など
				変更前	変更後	変更前	変更後		装置	メーカー名	型式	
1～5	指定	有	5.5	7.0	同左	5.5	同左	1	PCS	オムロン	KP55M2-J4	
									出力制御ユニット	オムロン	KP-MU1F-M	
6～10	指定	有	5.5	6.0	同左	4.4	同左		PCS	オムロン	KP44M2-J4	
									出力制御ユニット			

※1 出力制御の適用ルールを記入（旧・新・指定ルールのいずれかを記入）してください。（「資料2 再エネ発電設備の出力制御に関するご説明資料」に出力制御ルール区分を記載しております。）

※2 PCS取替等に伴い，出力制御機能以外の仕様変更（契約容量が増加する等，連系協議関連事項に係る変更のみ）がある場合は，
所定の手続き（当社への系統連系に係る申込みおよび国への事業計画認定変更申請）が必要になります。
（連系協議での諸要件を満たさずに連系していることが確認された場合は，保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります。）

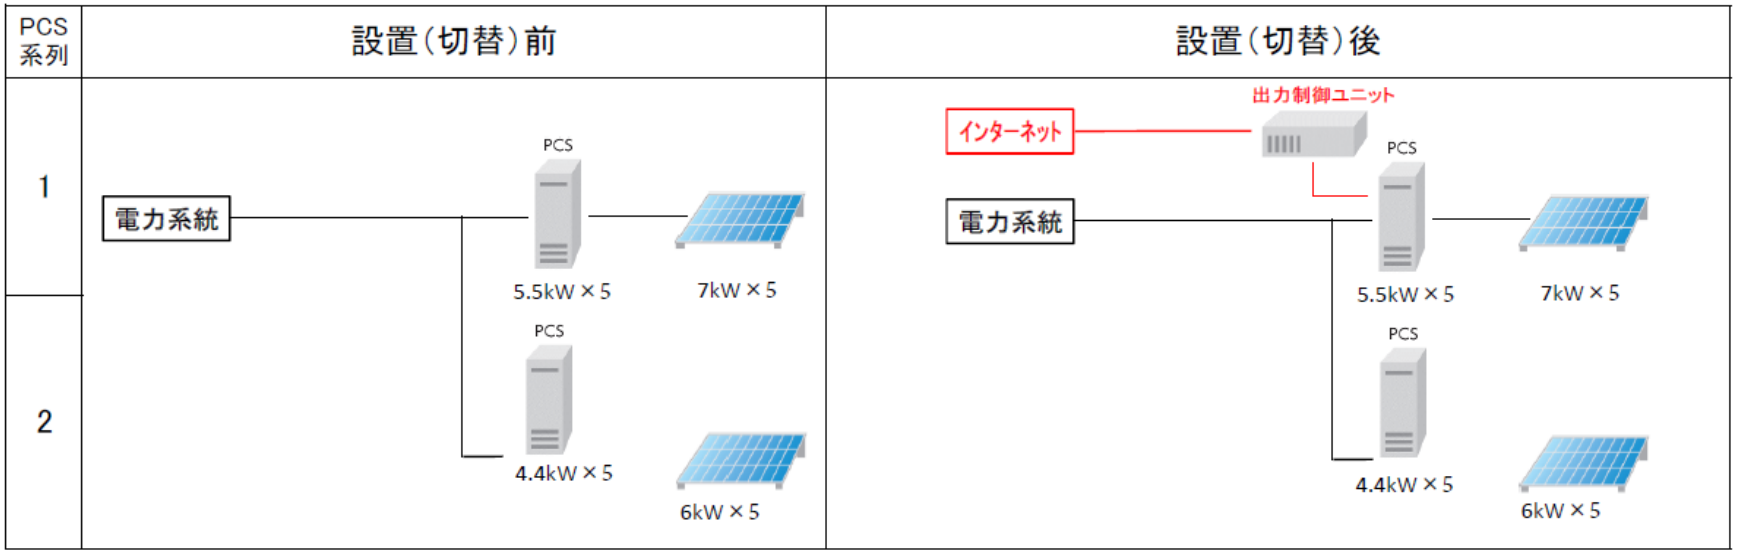

【記入例】ルール混合(制御ユニット追加)

様式PCS2

(西暦) ●●●● 年 ●● 月 ●● 日

発電所の名称	●●●●発電所
管理番号	● ● ● ● ● ●

PCS系列単位の諸元一覧

PCS系列	適用ルール ※1	PCS等変更有無	発電出力[kW]	パネル容量[kW]		PCS容量[kW]		発電所ID必要数(出力制御ユニット数)	出力制御機能付PCS メーカー名・型式(機器構成単位で記入)			備考 ※出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)※2 など
				変更前	変更後	変更前	変更後		装置	メーカー名	型式	
1～5	旧	無	5.5	7.0	同左	5.5	同左		PCS	オムロン	KP55M2-J4	
									出力制御ユニット	オムロン		
6～10	新	有	4.4	6.0	同左	4.4	同左	1	PCS	オムロン	KP44M2-J4	
									出力制御ユニット	オムロン	KP-MU1F-M	

※1 出力制御の適用ルールを記入(旧・新・指定ルールのいずれかを記入)してください。(「資料2 再エネ発電設備の出力制御に関するご説明資料」に出力制御ルール区分を記載しております。)

※2 PCS取替等に伴い, 出力制御機能以外の仕様変更(契約容量が増加する等, 連系協議関連事項に係る変更のみ)がある場合は,
所定の手続き(当社への系統連系に係る申込みおよび国への事業計画認定変更申請)が必要になります。
(連系協議での諸要件を満たさずに連系していることが確認された場合は, 保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります。)

PCS系列	設置(切替)前	設置(切替)後
1	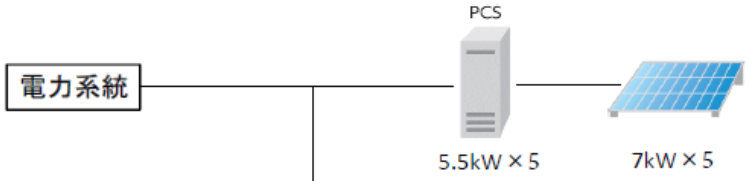	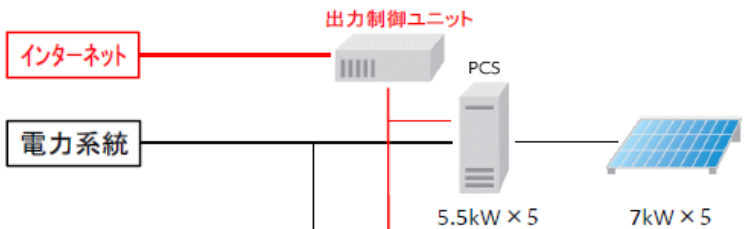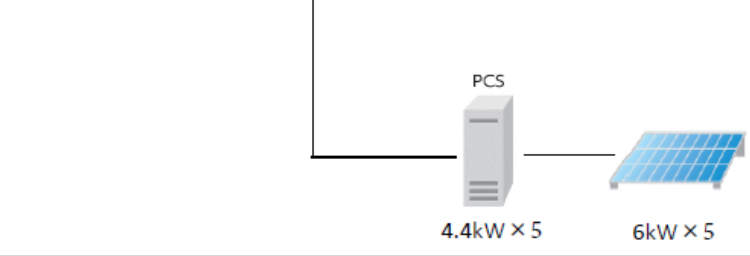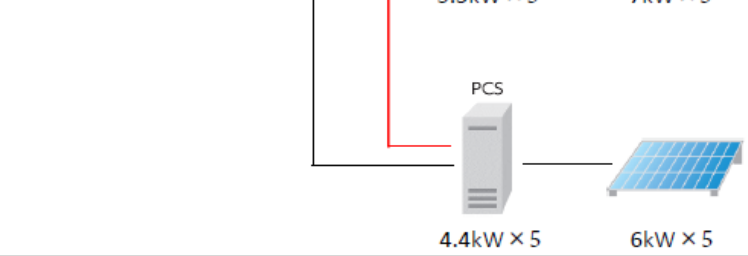
2