

【記入例】新規設置

(西暦) ●●●● 年 ●● 月 ●● 日

発電所の名称	●●●●●●●● 発電所					
管理番号	●	●	●	●	●	●

PCS系列単位の諸元一覧


PCS系列	適用ルール※1	PCS等変更有無	発電出力[kW]	パネル容量[kW]		PCS容量[kW]		発電所ID必要数(出力制御ユニット数)	出力制御機能付PCSおよび監視制御装置(SCADA)※3			備考 ・出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)※2 ・SCADAの設置状況※4
				変更前	変更後	変更前	変更後		装置	メーカー名	型式	
1~9	指定	有	6	—	7	—	5.5		PCS	オムロン	KPV-A55-J4	<input type="checkbox"/> 新設・取替 <input type="checkbox"/> 設定変更
									出力制御ユニット	オムロン	KP-MU1F-M	
									SCADA			<input type="checkbox"/> 新設・取替 <input type="checkbox"/> 設定変更
									PCS			<input type="checkbox"/> 新設・取替 <input type="checkbox"/> 設定変更
									出力制御ユニット			
									SCADA			<input type="checkbox"/> 新設・取替 <input type="checkbox"/> 設定変更

※1 出力制御の適用ルールを記入(旧・新・指定ルールのいずれかを記入)してください。(「再エネ発電設備の出力制御に関するご説明資料(資料2)」に出力制御ルール区分を記載しております。)

※2 PCS取替等に伴い、出力制御機能以外の仕様変更(契約容量が増加する等、連系協議関連事項に係る変更のみ)がある場合は、所定の手続き(当社への系統連系に係る申込みおよび国への事業計画認定変更申請)が必要になります。(連系協議での諸要件を満たさずに連系していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります。)

※3 情報収集端末の適合性を判断するために必要となりますので、SCADAの情報をご記入ください。(SCADAを設置していない、または設置するご予定のない場合はご記入は不要です。)
SCADAの「型式」の項目については、製品名だけでなく、型式についても記入漏れの無いようご注意ください。

※4 SCADAの設置状況について、「新設・取替」または「設定変更」のご予定がある場合は、どちらかをご選択ください。(いずれのご予定もない場合はご選択は不要です。)

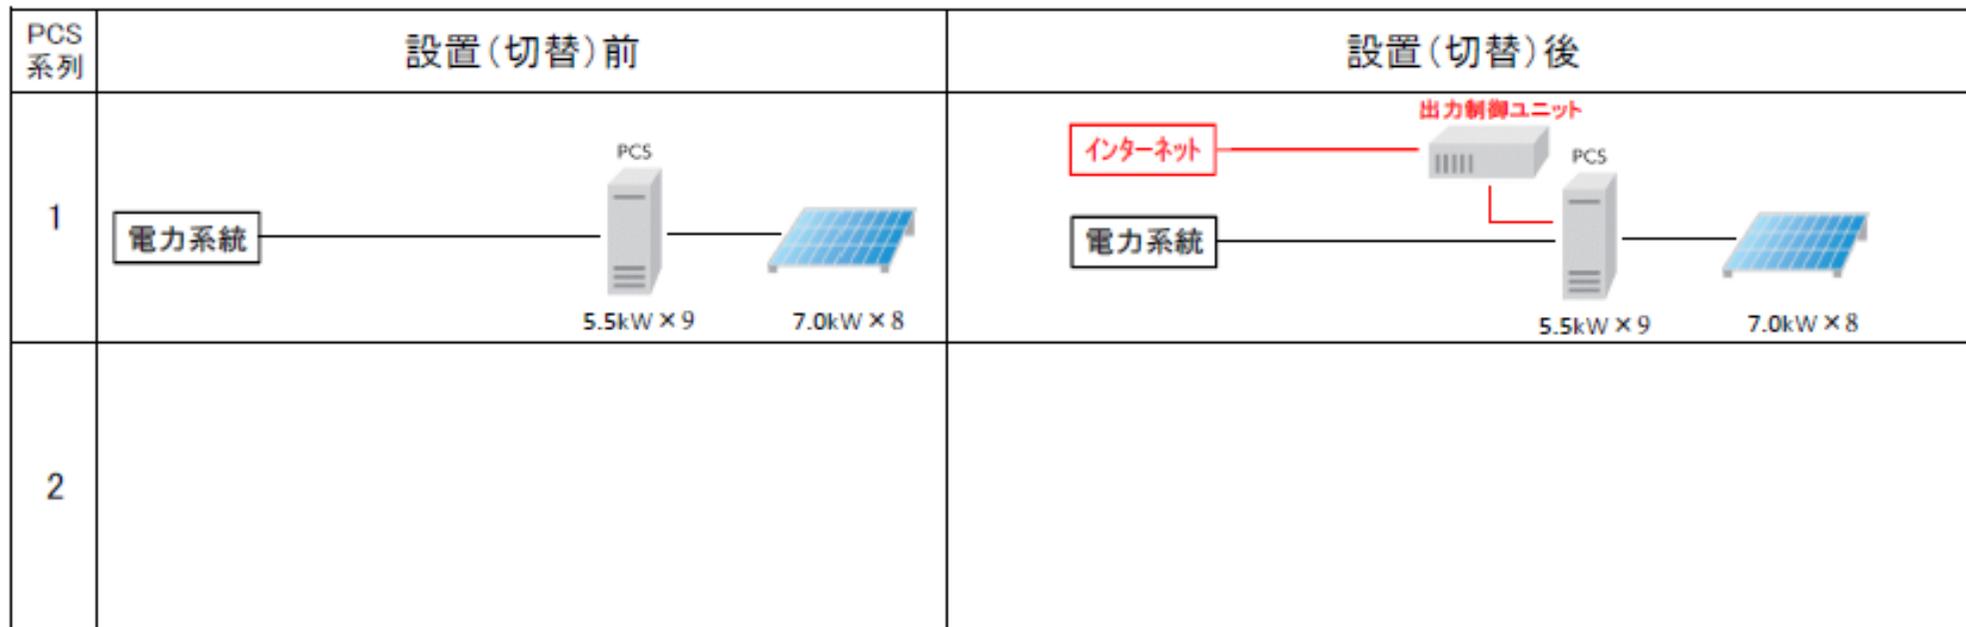

【記入例】パソコン更新、出力制御ユニット追加

(西暦) ●●●● 年 ●● 月 ●● 日

発電所の名称	●●●●●●●● 発電所					
管理番号	●	●	●	●	●	●

PCS系列単位の諸元一覧

PCS系列	適用ルール※1	PCS等変更有無	発電出力[kW]	パネル容量[kW]		PCS容量[kW]		発電所ID必要数(出力制御ユニット数)	出力制御機能付PCSおよび監視制御装置(SCADA)※3			備考 ・出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)※2 ・SCADAの設置状況※4
				変更前	変更後	変更前	変更後		装置	メーカー名	型式	
1~5	指定	有	5.5	7.0	同左	5.5	同左	1	PCS	オムロン	KP55M2-J4	<input type="checkbox"/> 新設・取替 <input type="checkbox"/> 設定変更
				出力制御ユニット	オムロン	KP-MU1F-M						
				SCADA								
6~10	指定	有	5.5	6.0	同左	4.4			PCS	オムロン	KP44M2-J4	<input type="checkbox"/> 新設・取替 <input type="checkbox"/> 設定変更
				出力制御ユニット								
				SCADA								

※1 出力制御の適用ルールを記入(旧・新・指定ルールのいずれかを記入)してください。(「再エネ発電設備の出力制御に関するご説明資料(資料2)」に出力制御ルール区分を記載しております。)

※2 PCS取替等に伴い、出力制御機能以外の仕様変更(契約容量が増加する等、連系協議関連事項に係る変更のみ)がある場合は、所定の手続き(当社への系統連系に係る申込みおよび国への事業計画認定変更申請)が必要になります。(連系協議での諸要件を満たさずに連系していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります。)

※3 情報収集端末の適合性を判断するために必要となりますので、SCADAの情報をご記入ください。(SCADAを設置していない、または設置するご予定のない場合はご記入は不要です。)
SCADAの「型式」の項目については、製品名だけでなく、型式についても記入漏れの無いようご注意ください。

※4 SCADAの設置状況について、「新設・取替」または「設定変更」のご予定がある場合は、どちらかをご選択ください。(いずれのご予定もない場合はご選択は不要です。)

